


# ЛИСТЫ ЗАМЕНЫ

В связи с увеличением частоты вращения с 2900 об/мин. до 3450 об/мин на всех электродвигателях насосов CRE/CRNE изменятся их гидравлические характеристики. Далее приведены листы замены, позволяющие осуществить переподбор необходимых Вам типоразмеров насосов

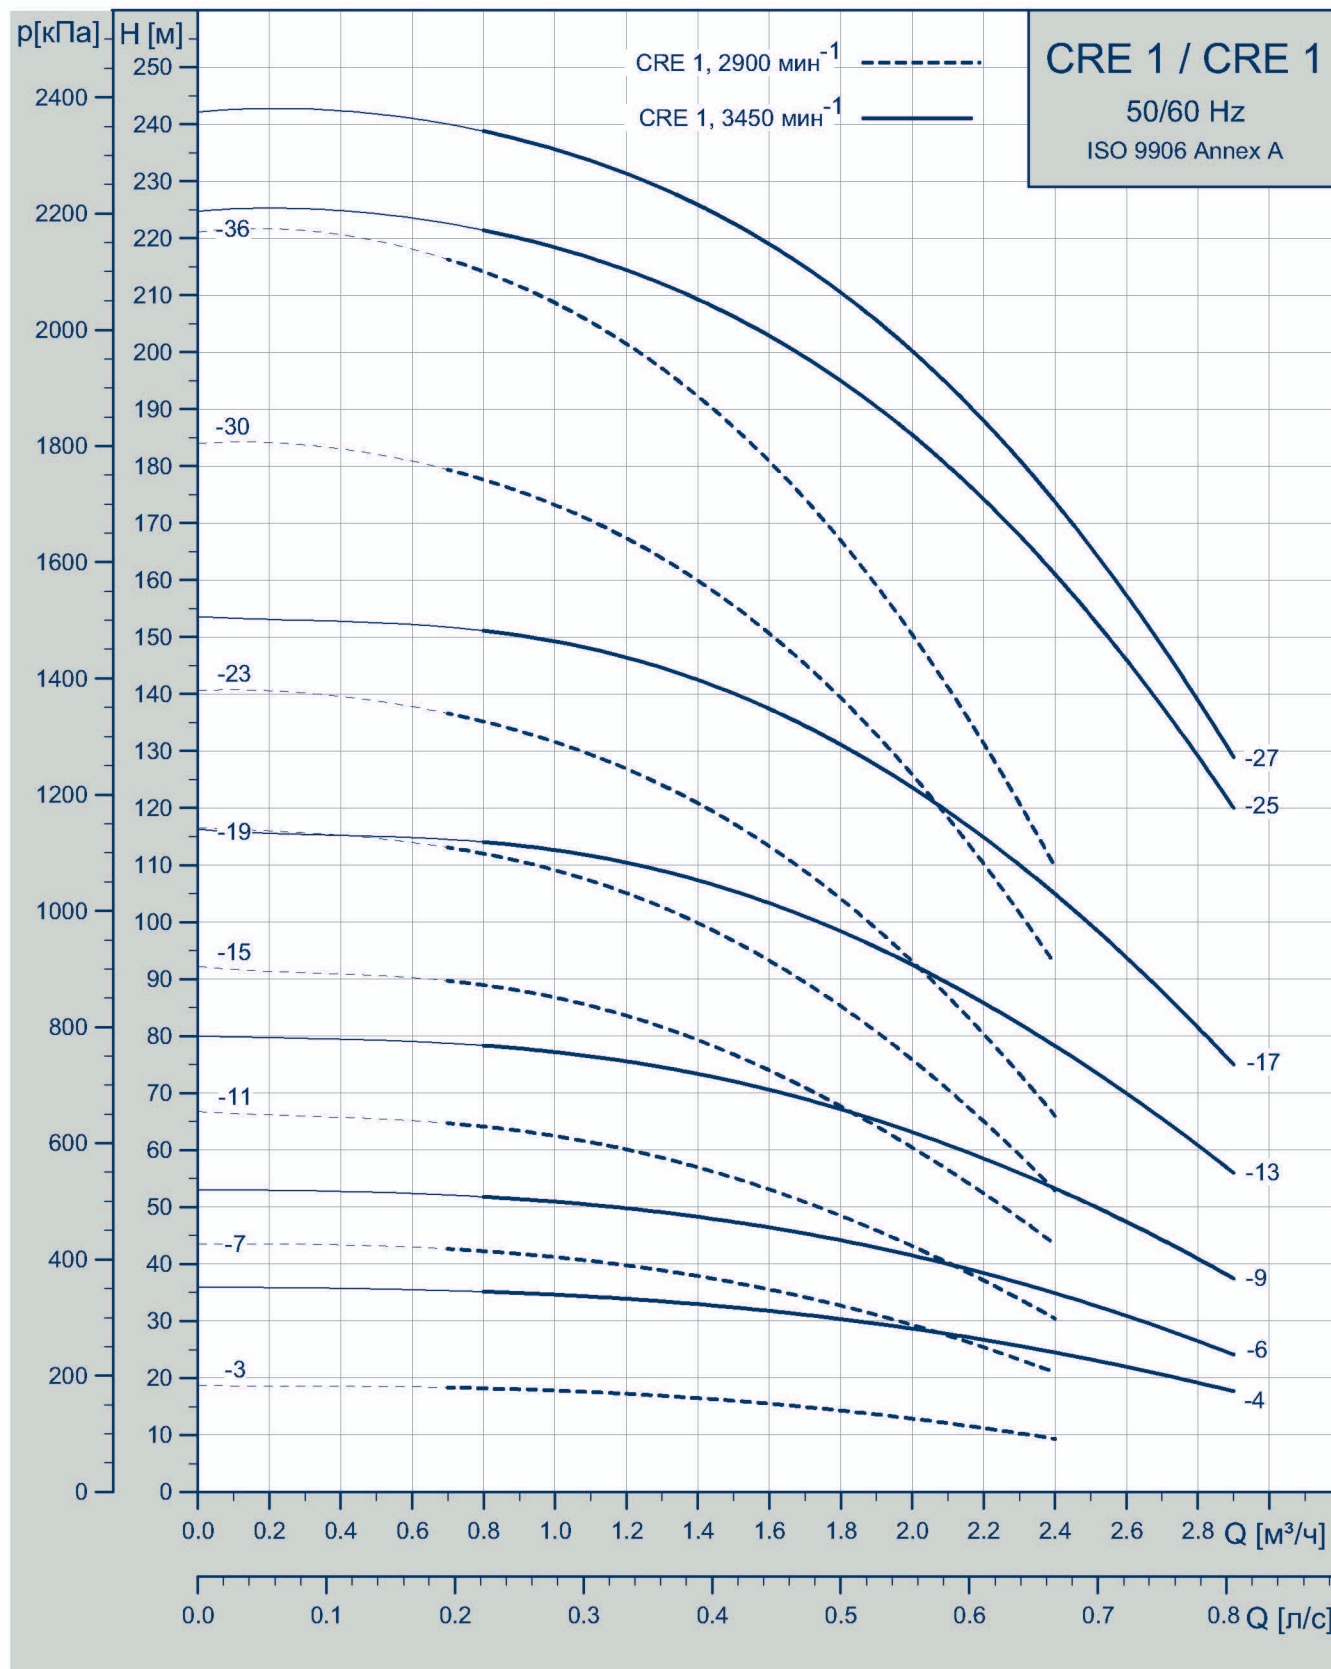

TM05 6093 4512