

Вентиляторы в изолированном корпусе серии IRE 80x50 / 630 (Ostberg)



Все канальные вентиляторы IRE оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Двигатель и рабочее колесо вентиляторов расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Вентиляторы имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики.

Установка

Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.



Регулирование

скорости

Регулирование скорости всех вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения. Это достигается с помощью использования бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора. К одному тиристору или трансформатору можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток тиристора или трансформатора.

Защита

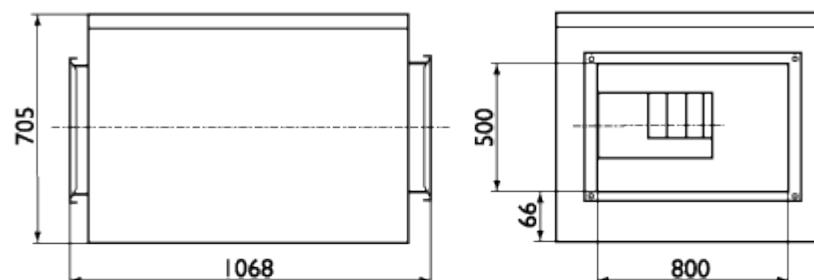
двигателя

Все двигатели защищены термоконтактами. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Трёхфазные вентиляторы имеют два подсоединительных вывода встроенного термоконтакта. Выводы термоконтактов (TW) должны подключаться к реле перегрузки или к соответствующим клеммам трансформаторного или тиристорного регулятора.

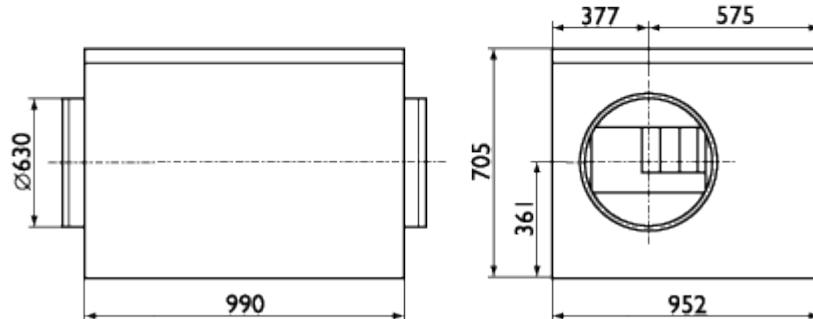
Аксессуары

Регуляторы скорости, быстросъёмные муфты, обратный клапан, воздушный фильтр, глушитель, воздухораспределительные и защитные решётки и т.д.

IRE 80x50



IRE 630



Технические характеристики

Тип вентилятора		IRE	80x50 A 630 A	80x50 B 630 B	80x50 C 630 C	80x50 D 630 D	80x50 E 630 E
Напряжение		В/Гц	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Ток		A	2,8	4,8	4,7	7	8,9
Ном. мощность		Вт	1200	1480	2540	4000	3210
Частота вращения		об/мин	660	680	890	870	1390
Вес		кг	86	105	94	105	96
Схема эл. подкл.		№	4	4	4	4	4

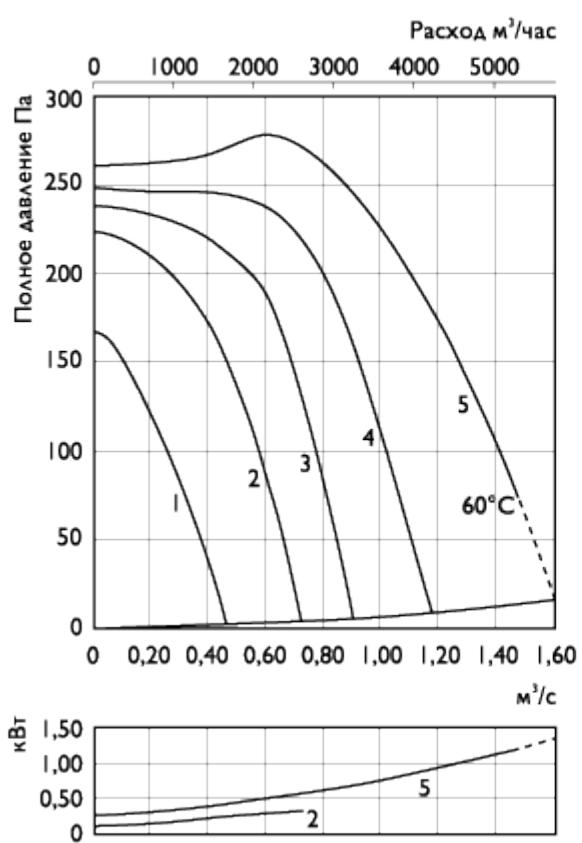
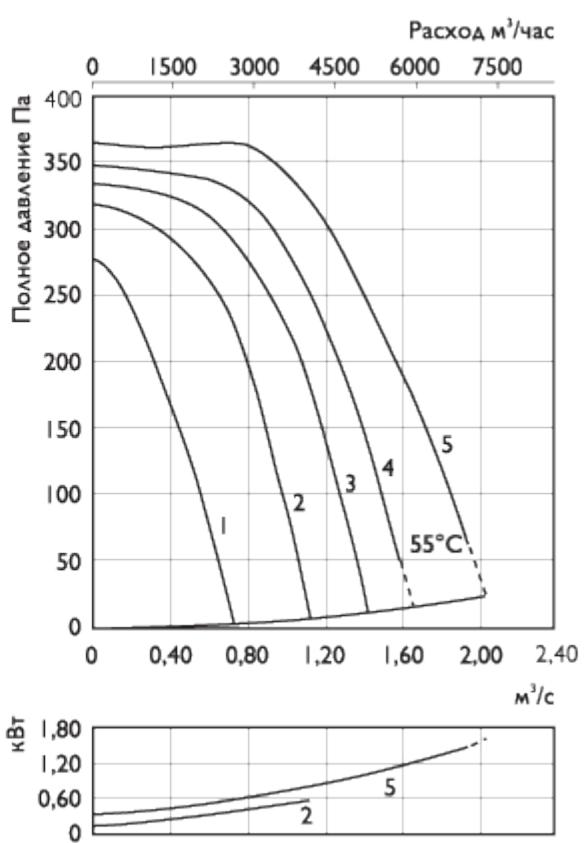
Шумовые характеристики

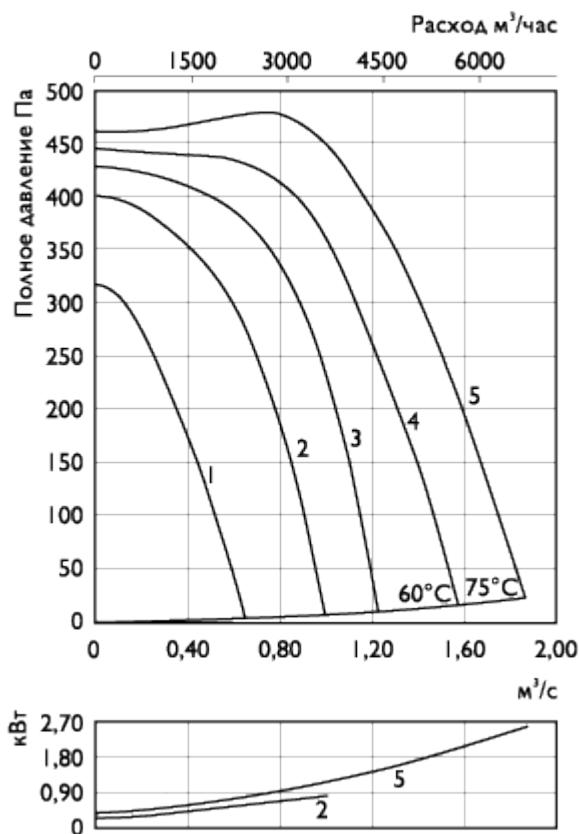
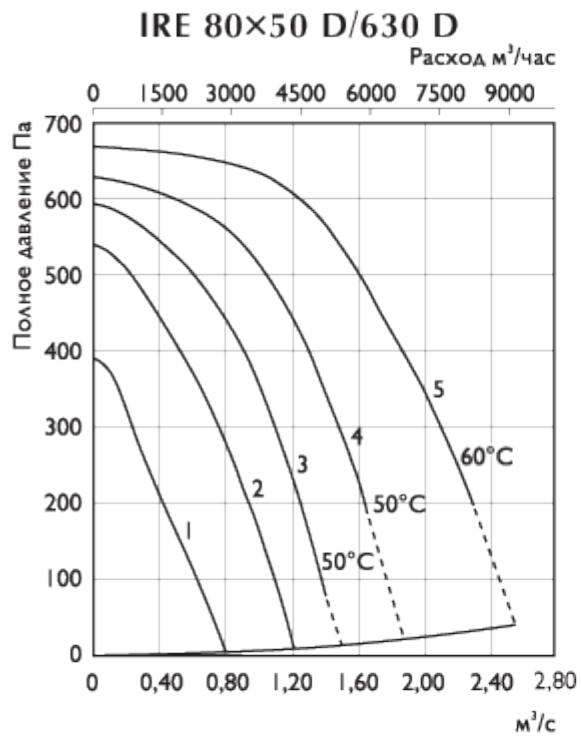
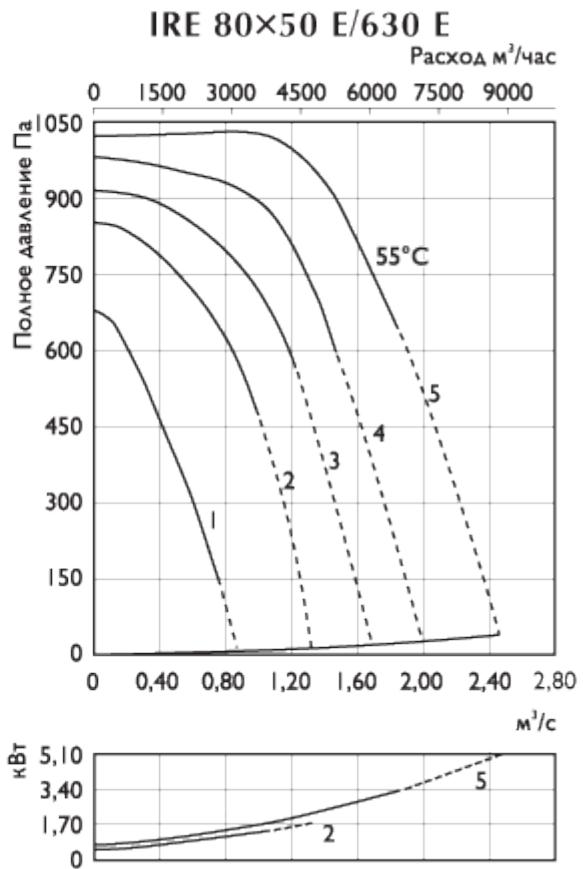
Тип вентилятора			LpA дБ(A)	LwA tot	LwA							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 80x50 A	IRE 630 A	К входу	57	64	56	58	55	53	57	56	53	41
		К выходу	72	79	66	67	69	73	73	73	69	57
		К окружению	45	52	44	43	47	48	41	43	39	37
IRE 80x50 B	IRE 630 B	К входу	60	67	59	62	58	56	61	60	57	46
		К выходу	72	79	65	66	68	73	74	74	69	58
		К окружению	48	55	46	44	49	52	46	48	43	38
IRE 80x50 C	IRE 630 C	К входу	61	68	60	63	57	56	61	61	57	47
		К выходу	72	79	63	66	67	72	74	74	70	58
		К окружению	45	52	46	45	46	47	43	45	42	39
IRE 80x50 D	IRE 630 D	К входу	64	71	64	66	61	59	65	62	60	50
		К выходу	76	83	66	70	70	76	79	79	73	63
		К окружению	51	58	52	48	53	54	49	50	46	43
IRE 80x50 E	IRE 630 E	К входу	71	78	67	72	67	63	73	73	68	60
		К выходу	85	92	73	77	78	82	88	87	82	72
		К окружению	56	63	57	54	57	56	56	58	53	48

LwAtot — общий уровень шума (дБ);

LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);

LpA — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

IRE 80×50 A/630 A**IRE 80×50 B/630 B**

IRE 80×50 С/630 С**IRE 80×50 D/630 D****IRE 80×50 E/630 Е**

Положение на трансформаторе/кривой	5	4	3	2	1
3 фазы, В	400	240	185	145	95

Монтаж

- ☒ Все вентиляторы поставляются полностью в собранном виде, готовые к подключению.
- ☒ Электрическое подключение и монтаж должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией по монтажу.
- ☒ Электрические параметры должны соответствовать спецификации на табличке вентилятора.
- ☒ Вся электропроводка и соединения должны быть выполнены в соответствии с правилами техники безопасности.
- ☒ Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой подключения, приведённой на клеммной коробке, согласно маркировке клемм.
- ☒ Вентиляторы должны быть заземлены.
- ☒ Вентиляторы с внешними выводами термоконтактов всегда должны подключаться к устройству защиты двигателя.
- ☒ Вентилятор должен быть установлен в соответствии с направлением потока воздуха (см. стрелку на вентиляторе).
- ☒ Вентиляторы должны быть смонтированы таким образом, чтобы имелся доступ для безопасного обслуживания.

Условия

работы

- ☒ Вентиляторы не должны эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо соединение с дымоходами.
- ☒ Вентиляторы не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи, муки и т.п.
- ☒ Вентиляторы предназначены для непрерывной работы. Не рекомендуется производить частое включение и выключение

Обслуживание

Единственное требуемое обслуживание – очистка. Рекомендуется производить осмотр и очистку вентилятора каждые шесть месяцев непрерывной эксплуатации для предотвращения дисбаланса или преждевременного выхода из строя.

Перед

обслуживанием

убедитесь,

что

- ☒ Прекращена подача напряжения.
- ☒ Рабочее колесо вентилятора полностью остановилось.
- ☒ Двигатель и рабочее колесо полностью остыли.

При

очистке

вентилятора

- ☒ Не используйте агрессивные моющие средства, острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением.
- ☒ Следите, чтобы не нарушилась балансировка рабочего колеса вентилятора и отсутствовали его перекосы.
- ☒ В случае ненормально высокого шума работы вентилятора проверьте рабочее колесо на перекос.
- ☒ Подшипники, в случае повреждения, подлежат замене.

В

случае

неисправности

- ☒ Проверить, поступает ли напряжение на вентилятор.
- ☒ Отключить напряжение и убедиться, что рабочее колесо не заблокировано и не сработало устройство защиты двигателя (термоконтакт).
- ☒ Проверить подключение конденсатора. Если после проверки вентилятор не включается или перезапускается термоконтакт, свяжитесь с вашим поставщиком.
- ☒ В случае возврата вентилятора - очистить лопасти; двигатель и соединительные провода не должны иметь повреждений; обязательно наличие письменного описания неисправности - заявления.

Схема подключения

Схема №4

~ 400 В, 3 фазы

